



**AZIENDA ACQUA POTABILE PONTE CAPRIASCA**

presso il **Municipio**

tel 091 935 21 60

e-mail [utc@pontecapriasca.ch](mailto:utc@pontecapriasca.ch)



**1900**      **73**      **58**


**ANALISI CHIMICO-FISICA**

	<u>TAMARO</u>	<u>CAPRIASCA</u>
valore pH	7.25	6.93
Durezza acqua	1.8°fr	4.8°fr

(significato: 1-7 °fr = molto dolce    8-15 °fr = dolce  
 16-25 °fr = media durezza    26-32 °fr = abbastanza dura  
 33-42 °fr = dura)  
 1 grado francese (°fr) = 10 g di carbonato di calcio disciolto per m<sup>3</sup> di acqua (10 mg/l)

## Monte Tamaro

## Consorzio Capriasca

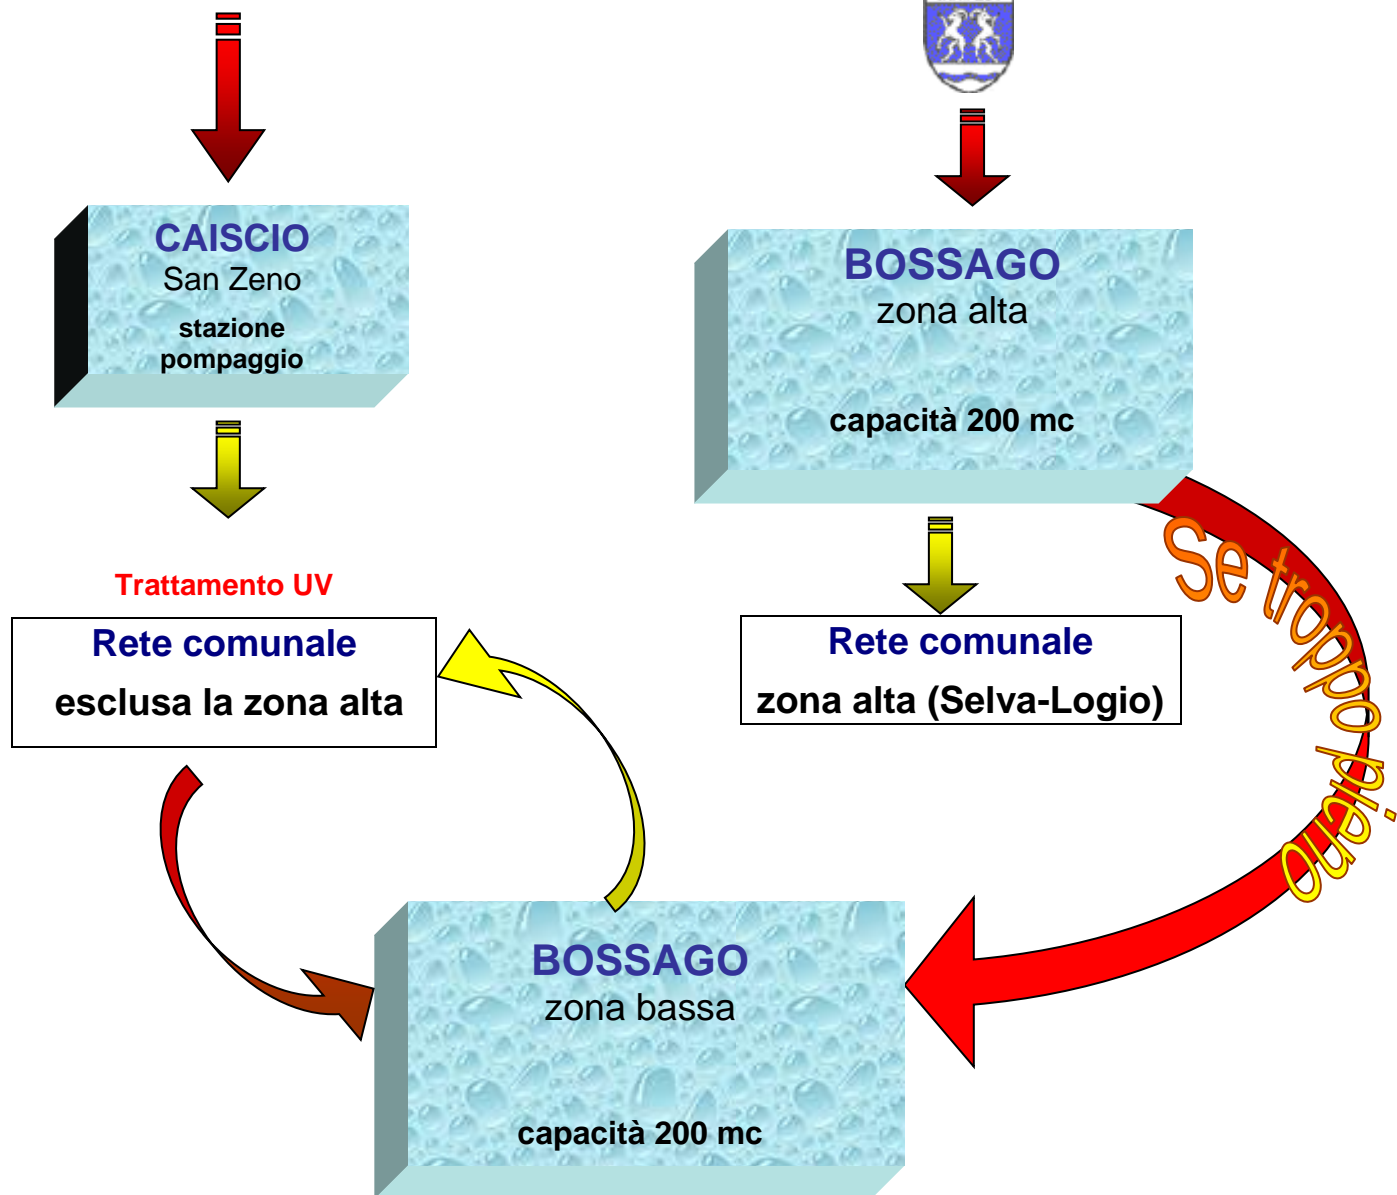

## ANALISI MICROBIOLOGICA

Ultima analisi il 17.03.2023

Germi aerobi mesofili

conforme ✓

Escherichia coli

conforme ✓

Enterococchi

conforme ✓